


# 1kWhあたりの発電コスト

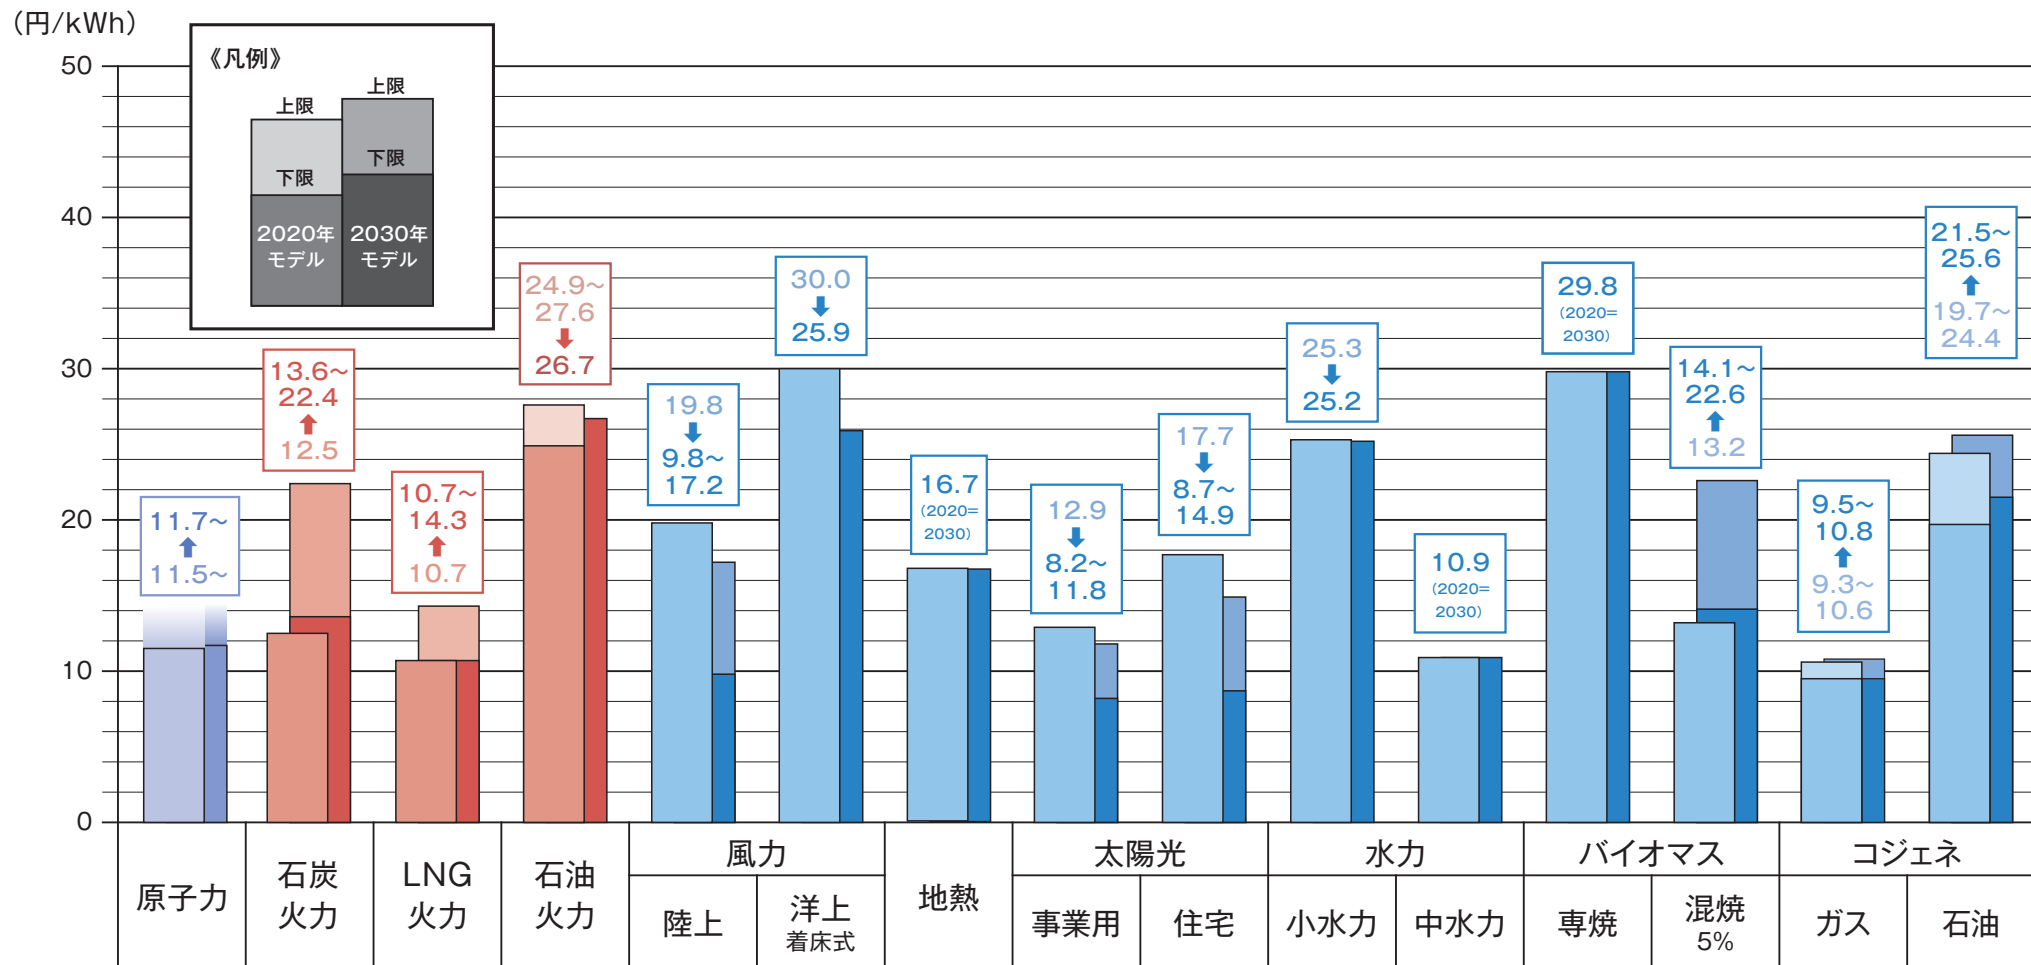

設備利用率	70%	70%	70%	30%	25.4%	30% (2030年:33.2%)	83%	17.2%	13.8%	60%	60%	87%	70%	72.3%	36%
稼働年数	40年	40年	40年	40年	25年	25年	40年	25年	25年	40年	40年	40年	40年	30年	30年